ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6435.9

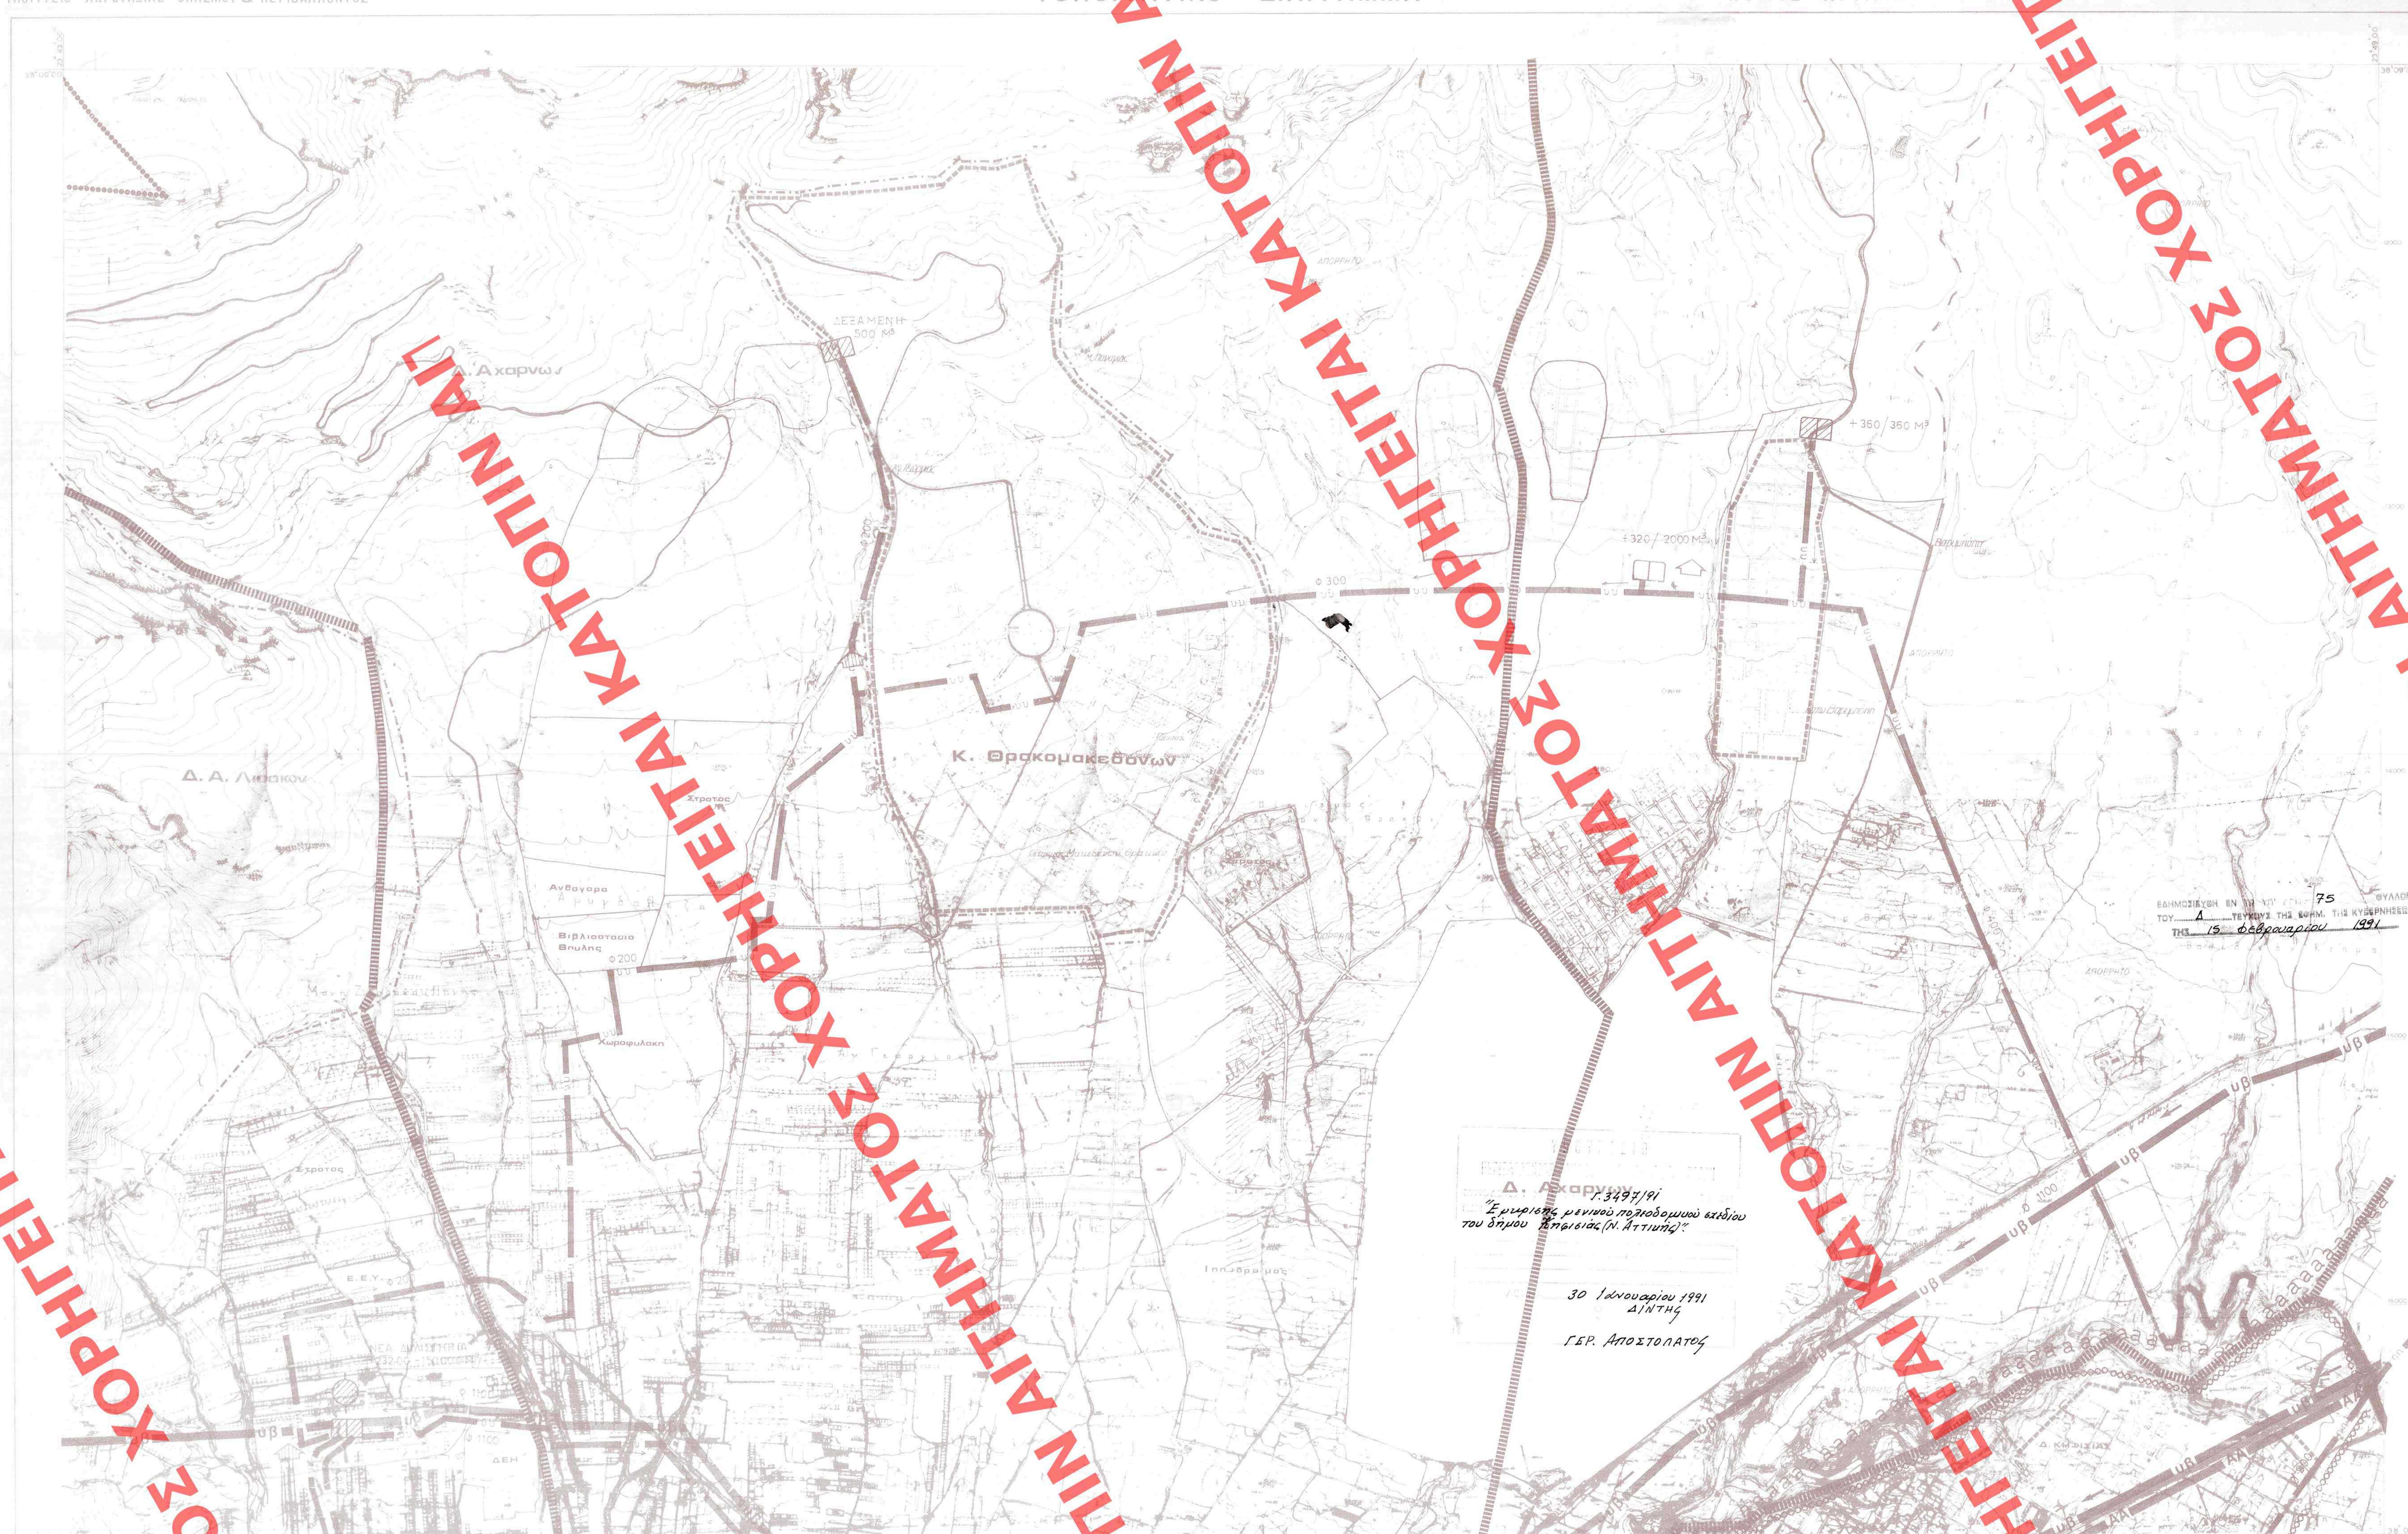

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ 1:100.000
ΜΕ φ=38° 15΄ λ=+0° 15΄ ΑΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Hatt)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Γ. 50664/92 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ "Εγκρίσης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής)".

ΑΘΗΝΑ 6 Μαρτίου 1992
Ο Δ/ντής
Γερ. Αποστολάτος

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ

6434.0	6435.0	6436.0
6434.9	6435.9	6436.9
6444.0	6445.0	6446.0

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1 ΓΕΝΙΚΑ
General

- Οριο Δημων και Κοινοτητων / Municipality and community limits
- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου / Town plan limits
- Ορια οικισμου προ του '23 / Limits of pre 1923 settlement
- Ορια σχεδιου πολης 1987 / Town plan limits in 1987
- Ορια περιοχης δικαιοδοσιας Ε.ΥΔ.ΑΠ. / E.YD.AP. area of responsibility

2 ΥΔΡΕΥΣΗ
Water supply

- Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες / Limits of supply area
- Κυριος αγωγος με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα υπαρχ, μελλοντ. / Main pressure conduit gravity flow, looped system existing, proposed
- Κυριος αγωγος με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα υπαρχ, μελλοντ. / Main pressure conduit, gravity flow, open system existing, proposed
- Κυριος αγωγος με καταθλιψη : υπαρχων, μελλοντικος / Main conduit of pumped supply existing, proposed
- Κυριος αγωγος μη ποσιμου νερου υπαρχων, μελλοντικος / Main conduit for non potable water existing, proposed
- Επιγεια δεξαμενη : υπαρχουσα, μελλοντικη / Water storage tank at ground level existing, proposed
- Υδατοπυργος : υπαρχων, μελλοντικος / Water tower existing, proposed
- Αντλιοστασιο υδρευσεως : υπαρχον, μελλοντικο / Water supply pumping station existing, proposed
- Θεση εγκαταστασεων βελτιωσης νερου : υπαρχουσα, μελλοντικη / Location of water treatment installations existing, proposed
- Ορια ζωνης προστασιας υδροληψιας / Limits of intake protection zone

3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ (ενημερωση 1983)
Drainage

- Ορια λεκανων απορροης (υδροκριτες) / Limits of catchment area
- Περιοχη ή οδος με προβληματα κατακλυσεων / Area or street with flooding problems
- Ορια παντοροικου δικτυου / Combined sewer limits
- Κυριο ρεμα αδιευθετητο / Main natural stream
- Κυριο ρεμα διευθετημενο με ανοιχτη διατομη υπαρχον, μελλοντικο / Main stream with lined bed existing, proposed
- Κυριος αγωγος ομβριων : υπαρχων, μελλοντικος / Main storm sewer existing, proposed
- Συνδεση ρεματος με δικτυο ακαθαρτων / Stream connection with sanitary sewer

4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ **
Sewerage

- Ορια περιοχης με δικτυο ακαθαρτων / Area served by sanitary sewers
- Ορια παντοροικου δικτυου / Combined sewer limits
- Κ.ΦΥΛΗΣ ΣΤΑ με προβληματα βοθρων / Communities with cesspool problems
- Κατηγοριες πληροτητας δικτυου / Fullness equally sewered
- 1 Πληροτης πολυ μικρη 1-25%
- 2 Πληροτης μικρη 26-50%
- 3 Πληροτης μετρια 51-75%
- 4 Πληροτης μεγαλη 76-99%
- 5 Πληροτης ολικη 100%
- Κυριος αγωγος ακαθαρτων (βαρυτητος) υπαρχων, μελλοντικος
- Κυριος αγωγος ακαθαρτων (καταθλιπτικος) υπαρχων, μελλοντικος
- Συνδεση ρεματος με δικτυο ακαθαρτων
- Αντλιοστασιο ακαθαρτων υπαρχον, μελλοντικο
- Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων υπαρχουσες, μελλοντικες
- Κεντρα υποδοχης σηπτικων

ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΝ ΤΩ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 365 ΦΥΛΛΩΝ
ΤΟΥ Δ' ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 15 Μαρτίου 1992

5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Solid waste

- Χωρος διαθεσης απορριματων : υπαρχων, μελλοντικος / Area of solid waste disposal existing, proposed

** ενημερωση 1986

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΤΟΜΕΑΣ Τ2β

Π-2

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Κ. Θρακομακεδόνων Δ. Αχαρνών Δ. Κηφισιάς Δ. Ν. Ερυθραίας Δ. Α. Λιοσίων
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1990

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Graphix

ΚΗΦΙΣΙΑ
Γ.Π.Σ.
365/92
75/91