ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

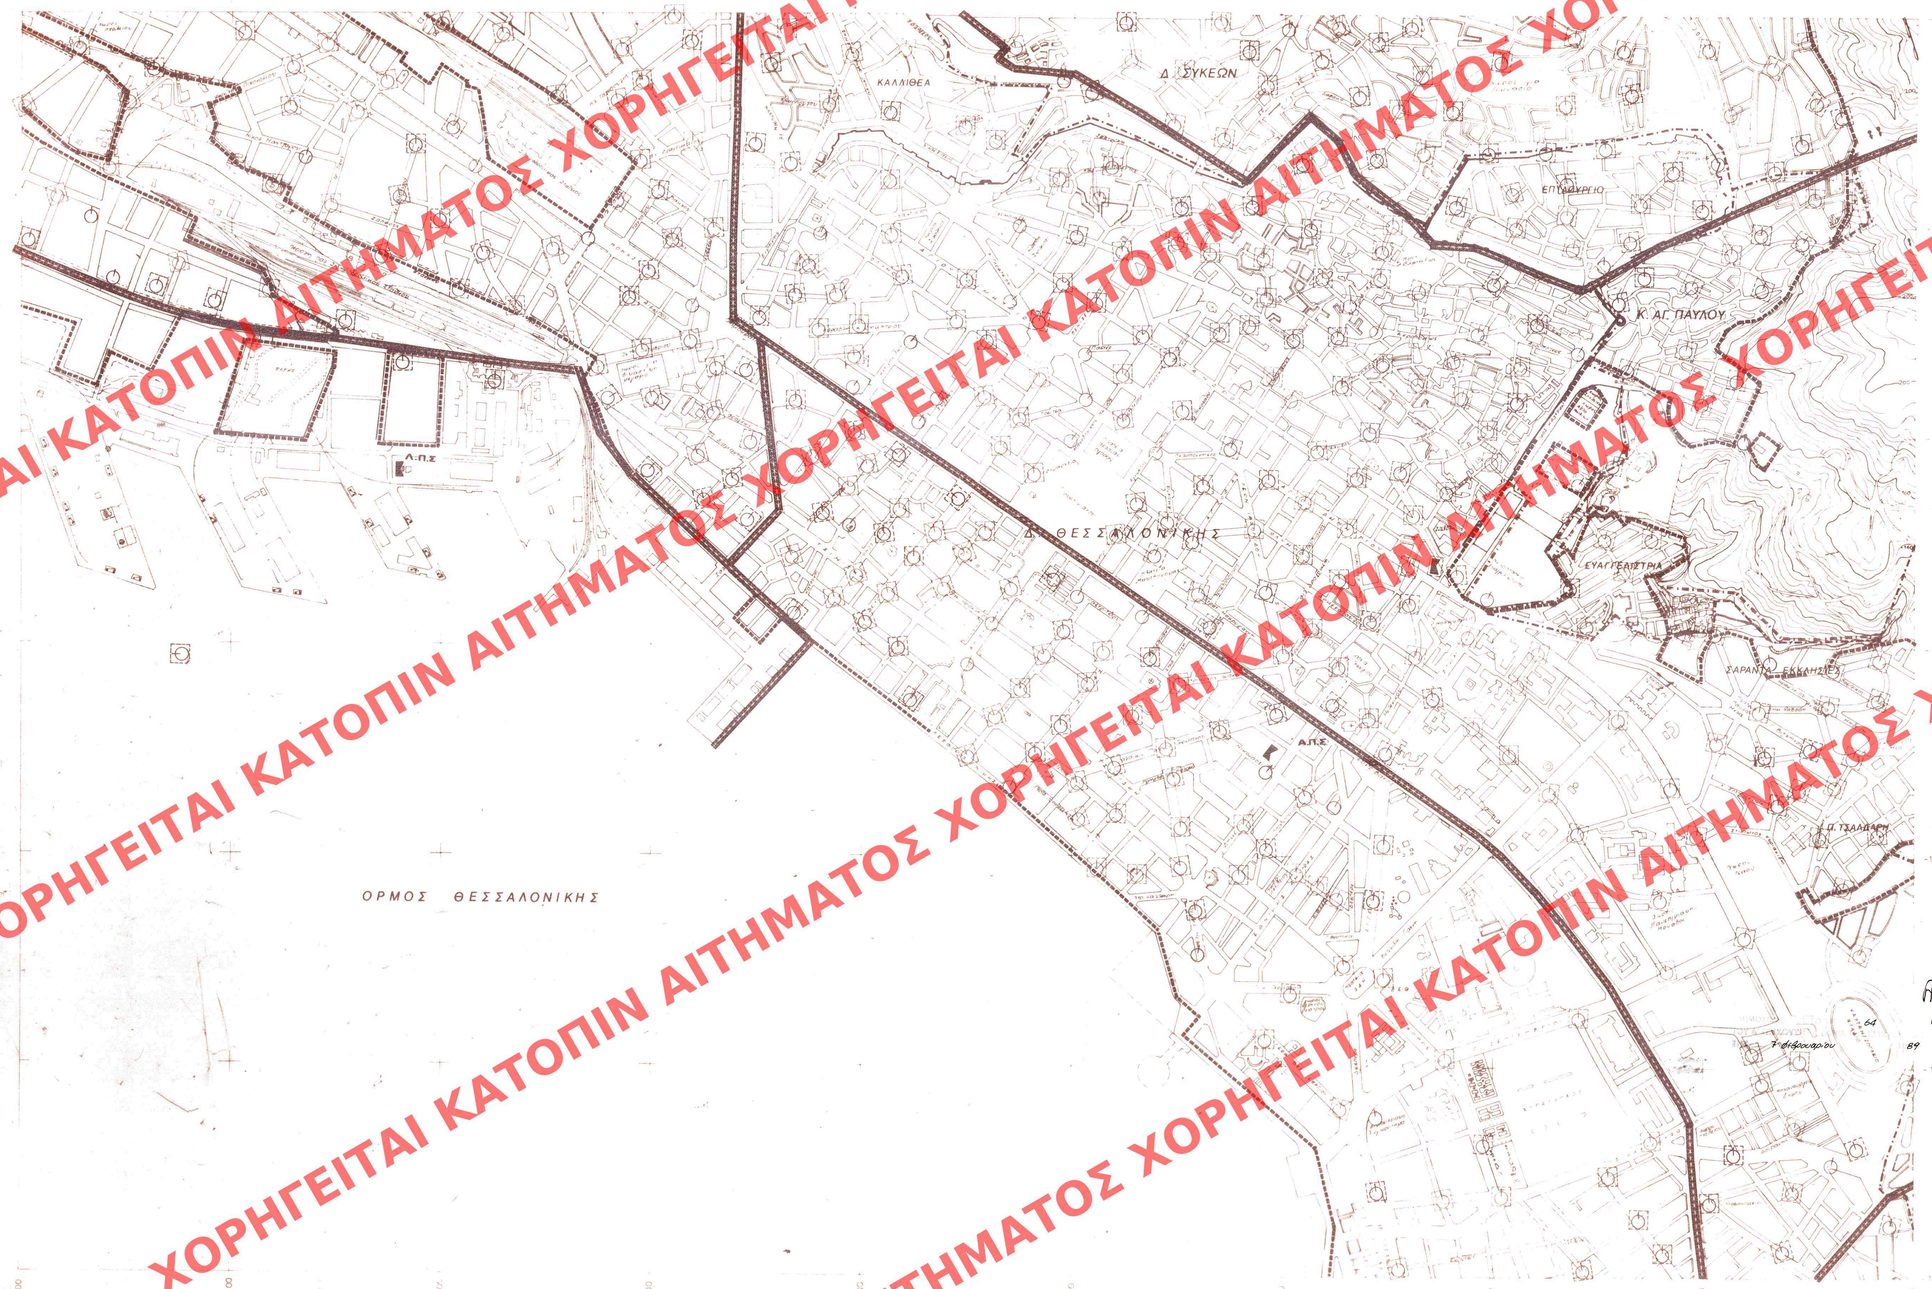

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982
- Ορια Δημων και Κοινοτ. Municipality and Community limits
- Ορια οικισμων - Τοπικη προταση Town limits
- Πυροσβεστικος σταθμος Fire station
- Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση Water-supply point for fire
- Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων Fire stations area limits

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Γ.8845 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ Σημαιες, γραμμες παροχης ηλεκτρικης ενεργειας, τηλεφωνικες γραμμες κ.λ.π. Θεσσαλονικης
14 Οκτωβριου 1994
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Για Αποδοχη
ΕΝ ΤΩ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1247 ΦΥΛΛΩ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 94

Γ.Β0323/88
Εγκριση μεντιου Πολεοδομικου σχεδιου οικισμου Αγιου Παυλου (Ν. Θεσσαλονικης)!!
10 Νοεμβριου 1988
Δ/ΝΤΗΣ
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100.000
φ 40° 45
λ 22 45 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

Αρ.φ. 267/94
6ον. 6χ. 13

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

14.9 3386.4	14.10 3387.3	14.11 3387.4
3386.6 15.9	3387.5 15.10	3387.6 15.11
	3387.7 16.10	3387.8 16.11

ΦΥΛΛΟ : 15.10

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΑΡΤΗΣ **Π-3.1.2** ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (οικισμος)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 — Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1988 — ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

64/89