



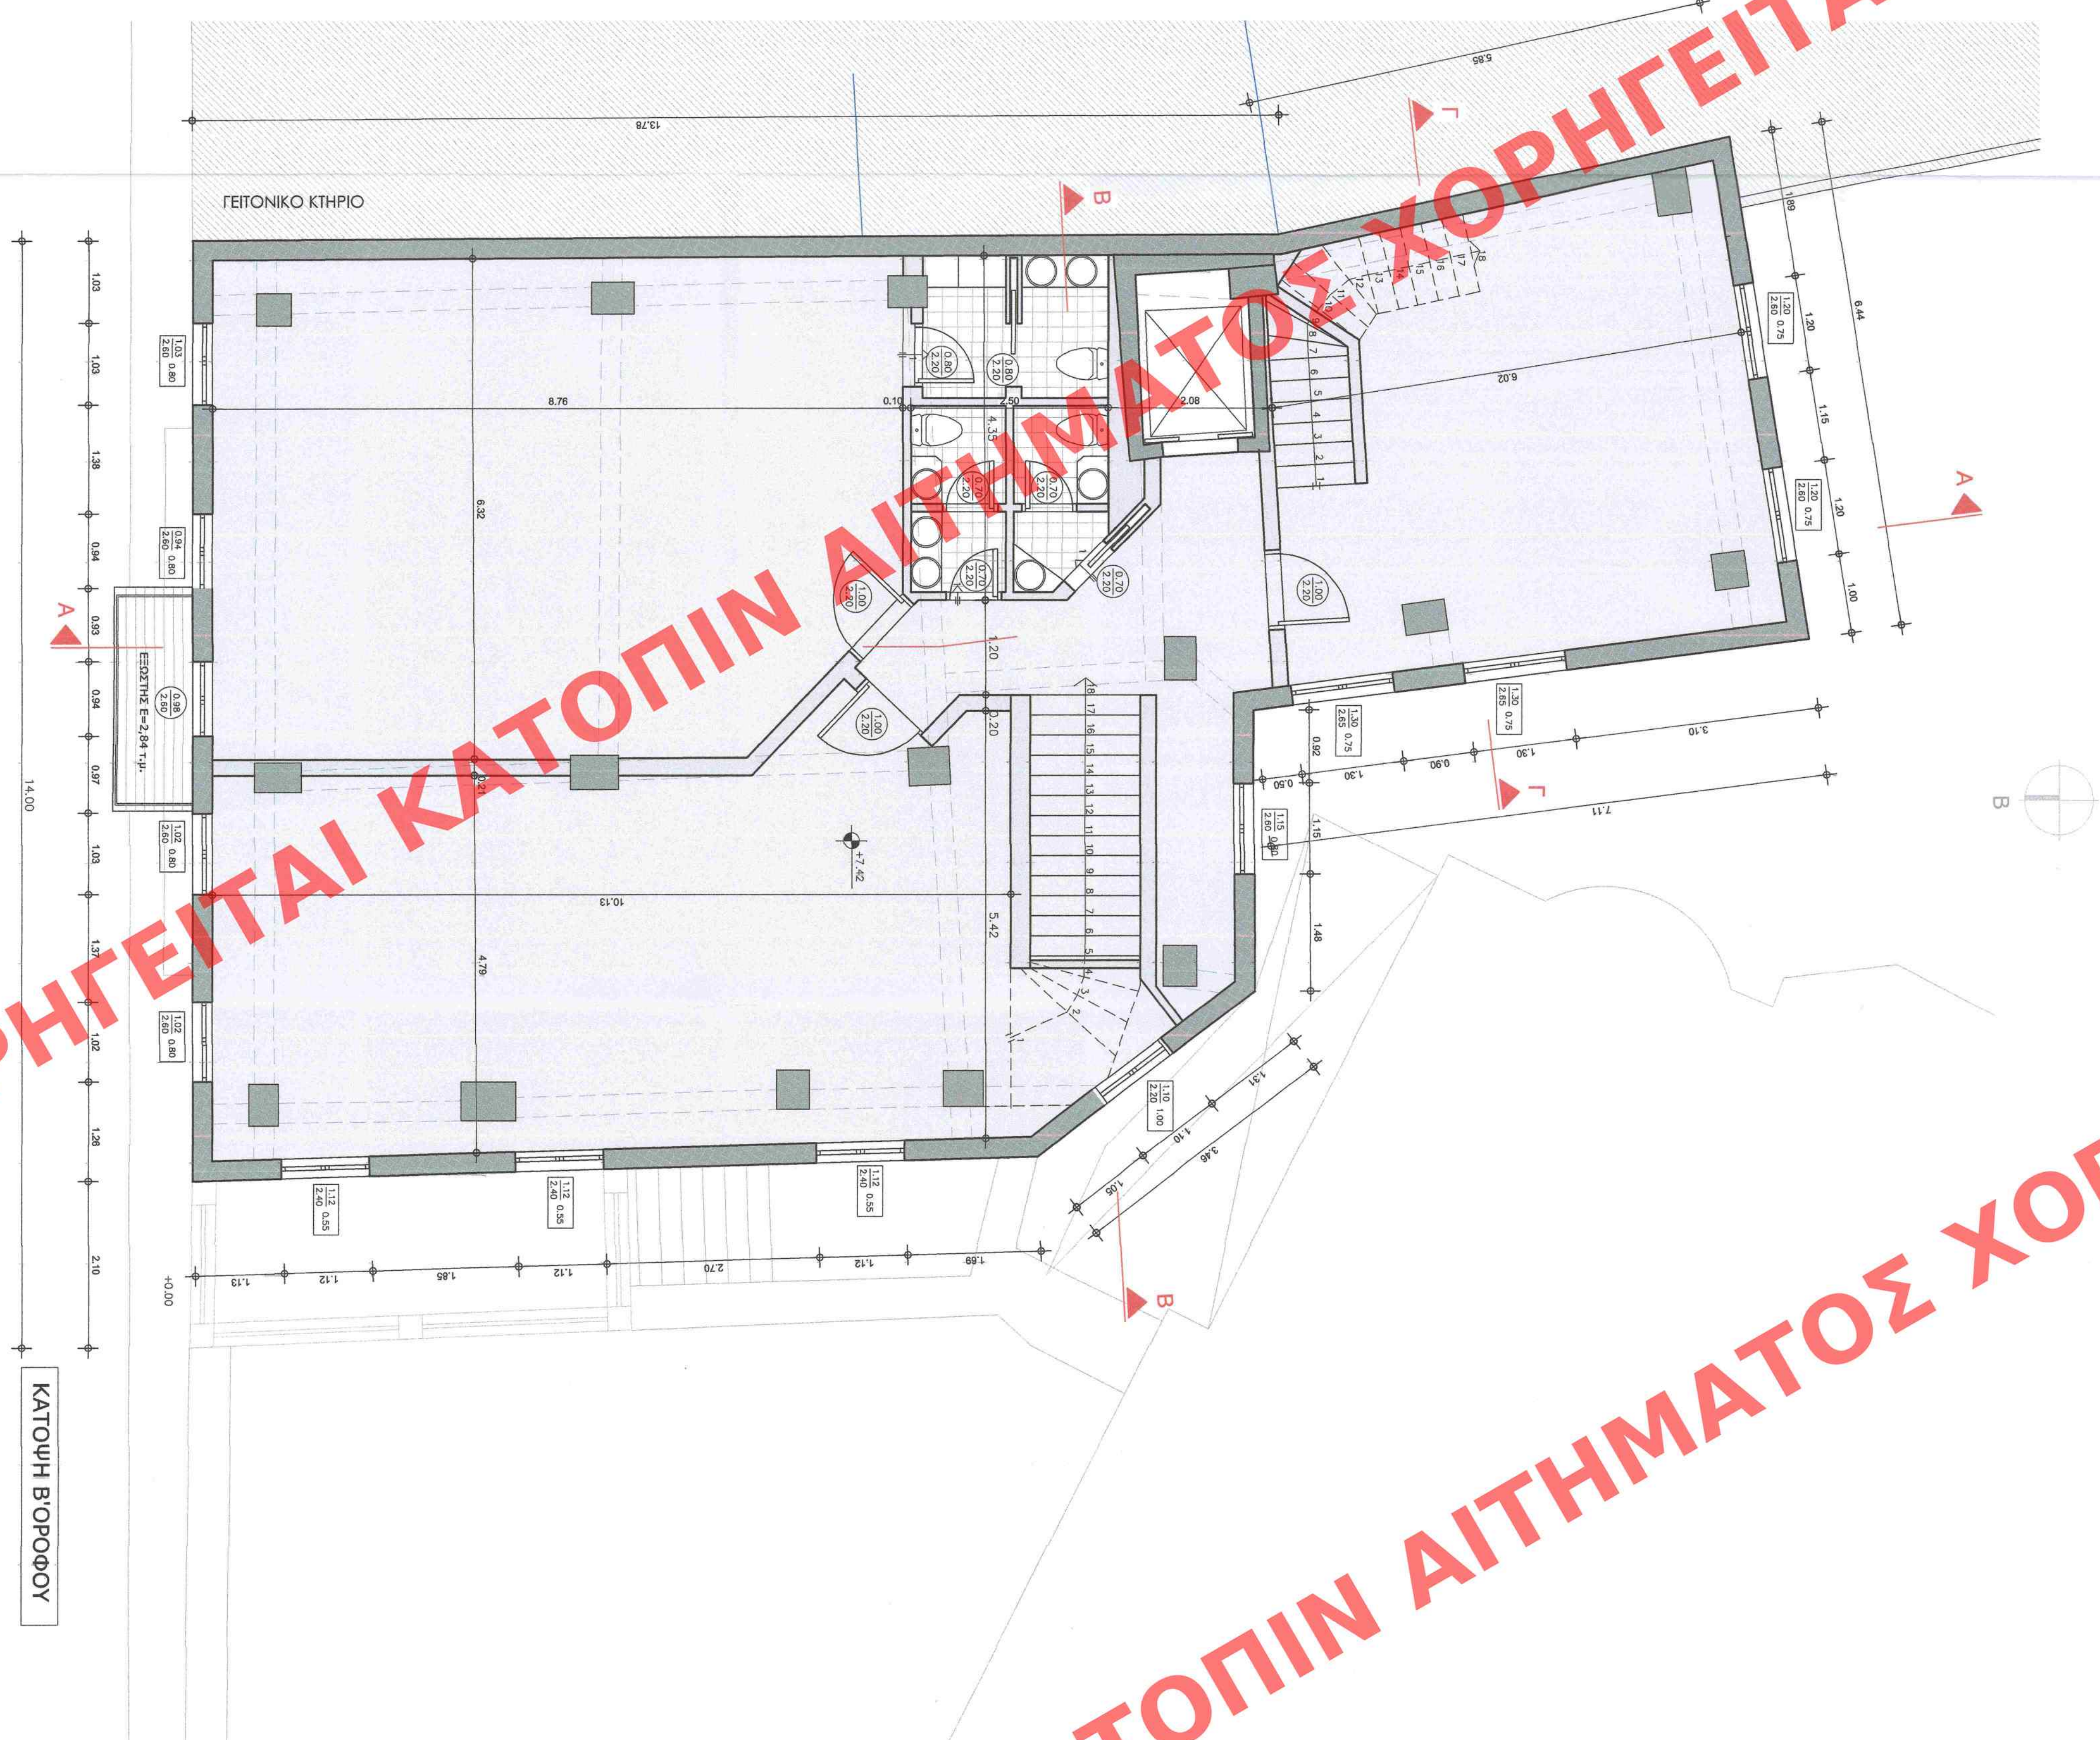

ALA	Emphysema (n=11)	quantified - cases/100%	quantified - controls/100%	odds/ratio
Fragebogen 1	28.43 uJ	2.84	1.42	$(1.02x1.72) \div (1.02x1.72) \div (1.03x2.20) \div (1.02x1.80) = 1.74 \div 1.74 \div 1.88 \div 1.87 = 2.2$
Fragebogen 2	52.06 uJ	5.20	2.60	$2.63 \div 1.75 \div 1.79 \div 1.58 = 1.98$
Fragebogen 3	31.53 uJ	3.15	1.57	$(1.09x1.80) \div (1.09x1.80) \div (1.09x1.80) \div (1.09x1.80) = 1.88 \div 1.88 \div 1.88 \div 1.88 = 1.88$
Fragebogen 4	53.35 uJ	5.33	2.66	$1.12x1.80) \div (1.07x2.00) \div (1.12x1.80) \div (1.10x1.20) = 2.07 \div 2.76 \div 2.01 \div 1.35 = 8.12$
Fragebogen 5	53.74 uJ	5.37	2.68	$(1.12x1.80) \div (1.15x1.80) \div (1.12x2.00) \div (1.12x1.80) = 2.01 \div 2.01 \div 2.28x2.07 = 8.71$
Fragebogen 6	33.83 uJ	3.38	1.69	$(1.10x1.80) \div (1.30x1.20) \div (1.20x1.85) \div (1.20x1.85) = 2.47 \div 2.47 \div 2.22 \div 2.22 = 9.38$

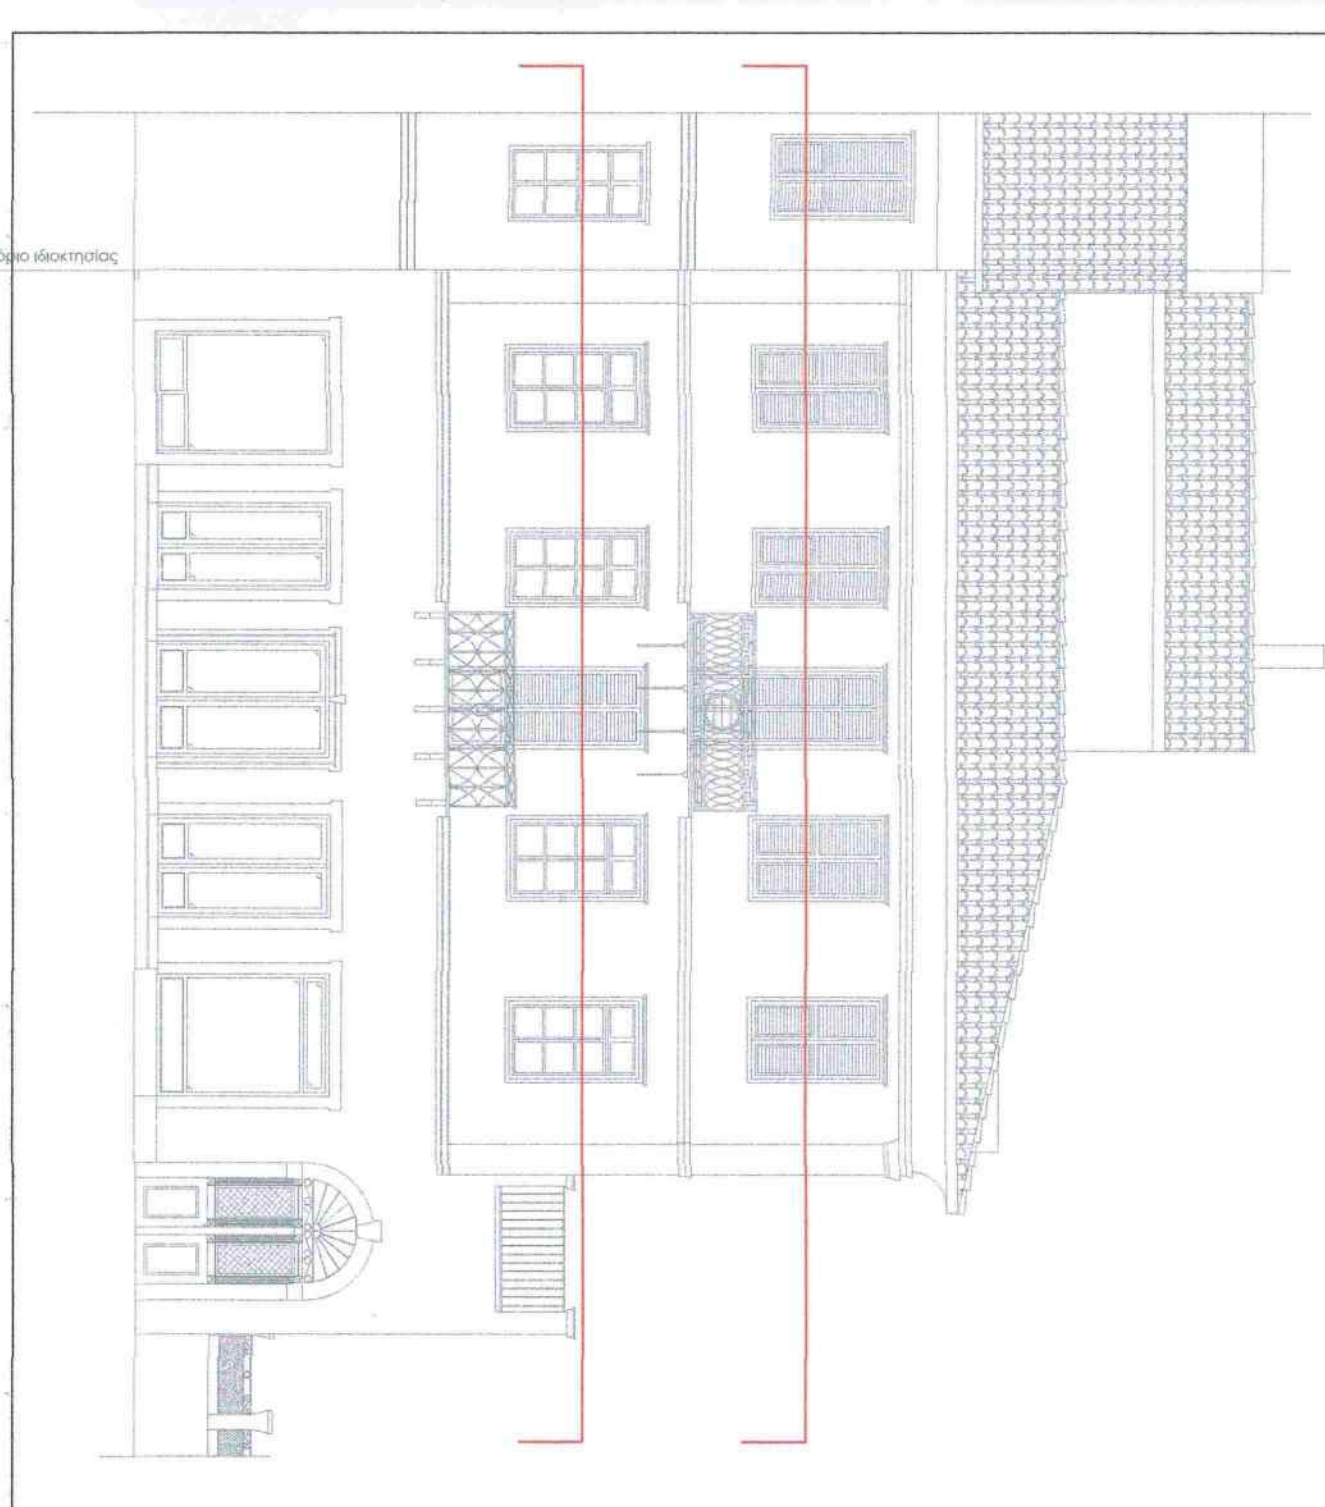

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΙΚΟΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΟΛΟΜΗΤΩΝ



Φ.Ο. ΑΤΟ ΟΛΙΣΜΕΝΟ ΧΥΤΡΟΛΕΜΑ



ΟΤΤΟΓΡΑΜΜΟΛΟΜΗ



ΛΙΘΟΛΟΜΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΜΑΚΕΤ	ΝΟΜΑ
ΥΠΟΙΚ	ΥΠΟΙΚ



ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΙ	ΤΕΜΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ε Ρ Γ Ο	Ανακοίνωση για όλα ταυτό χρόνος διαμοντέας συνολικής πρσν σφραγής με ταύτα
Θ Ε Σ Η	Παρόντα 14, Παύλο Νεούνα Ο.Τ. 162, Τετάρτα Α
Θ Ε Μ Α Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ	ΚΑΤΟΥΧΗ Α. & Β. ΟΡΟΦΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ
	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΥ ΚΑΜΑΚΑ ΠΡ.2 1:50

[illegible][illegible]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 61407/2361/24-06-2021 ΠΡΑΞΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ